

a) 容器の表示

高圧ガス容器は、右図のような刻印が施されているほか、以下のように色分けされています。

酸素:黒、水素:赤、塩素:黄

アセチレン:褐色、CO₂:緑

アンモニア:白、他:ねずみ色


容器所有者がKHKから
付与された登録記号番号

充填ガス名

容器再検査
の合格年月

V:内容積 (ℓ)
W:容器質量 (kg)

容器記号・番号

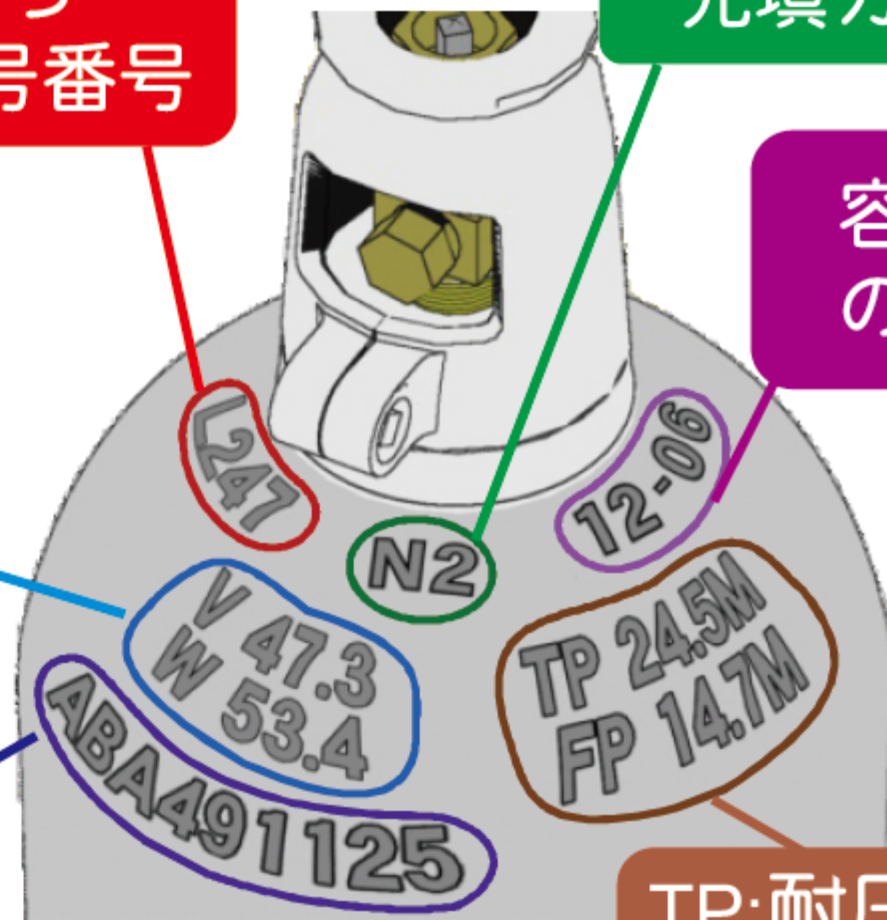

TP:耐圧試験圧
FP:最高充填圧